





LEGENDA

- |  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | Conduttura acquedotto di progetto in ghisa sferoidale dn 150 mm        |  | Saracinesche con asta di manovra                    |
|  | Conduttura in PEAD ø 63 in barre elettrosaldata                        |  | Pozzetto 0,70x0,70 con saracinesca di scarico       |
|  | Conduttura in PEAD ø 80 in barre elettrosaldata                        |  | Pozzetto tipo "PAVA"                                |
|  | Conduttura acquedotto comunale in ghisa sferoidale dn 150 mm esistenti |  | Nodo di distribuzione per allacciamenti in progetto |

INDICAZIONI TECNICHE

Conduttura acquedotto in ghisa sferoidale conforme alle norme UNI EN 545/95 ed ISO 2531 e spessore di parete corrispondente a K= 40.

Allacciamento ai lotti con conduttura in PEAD PN 20 dn32=50 mm

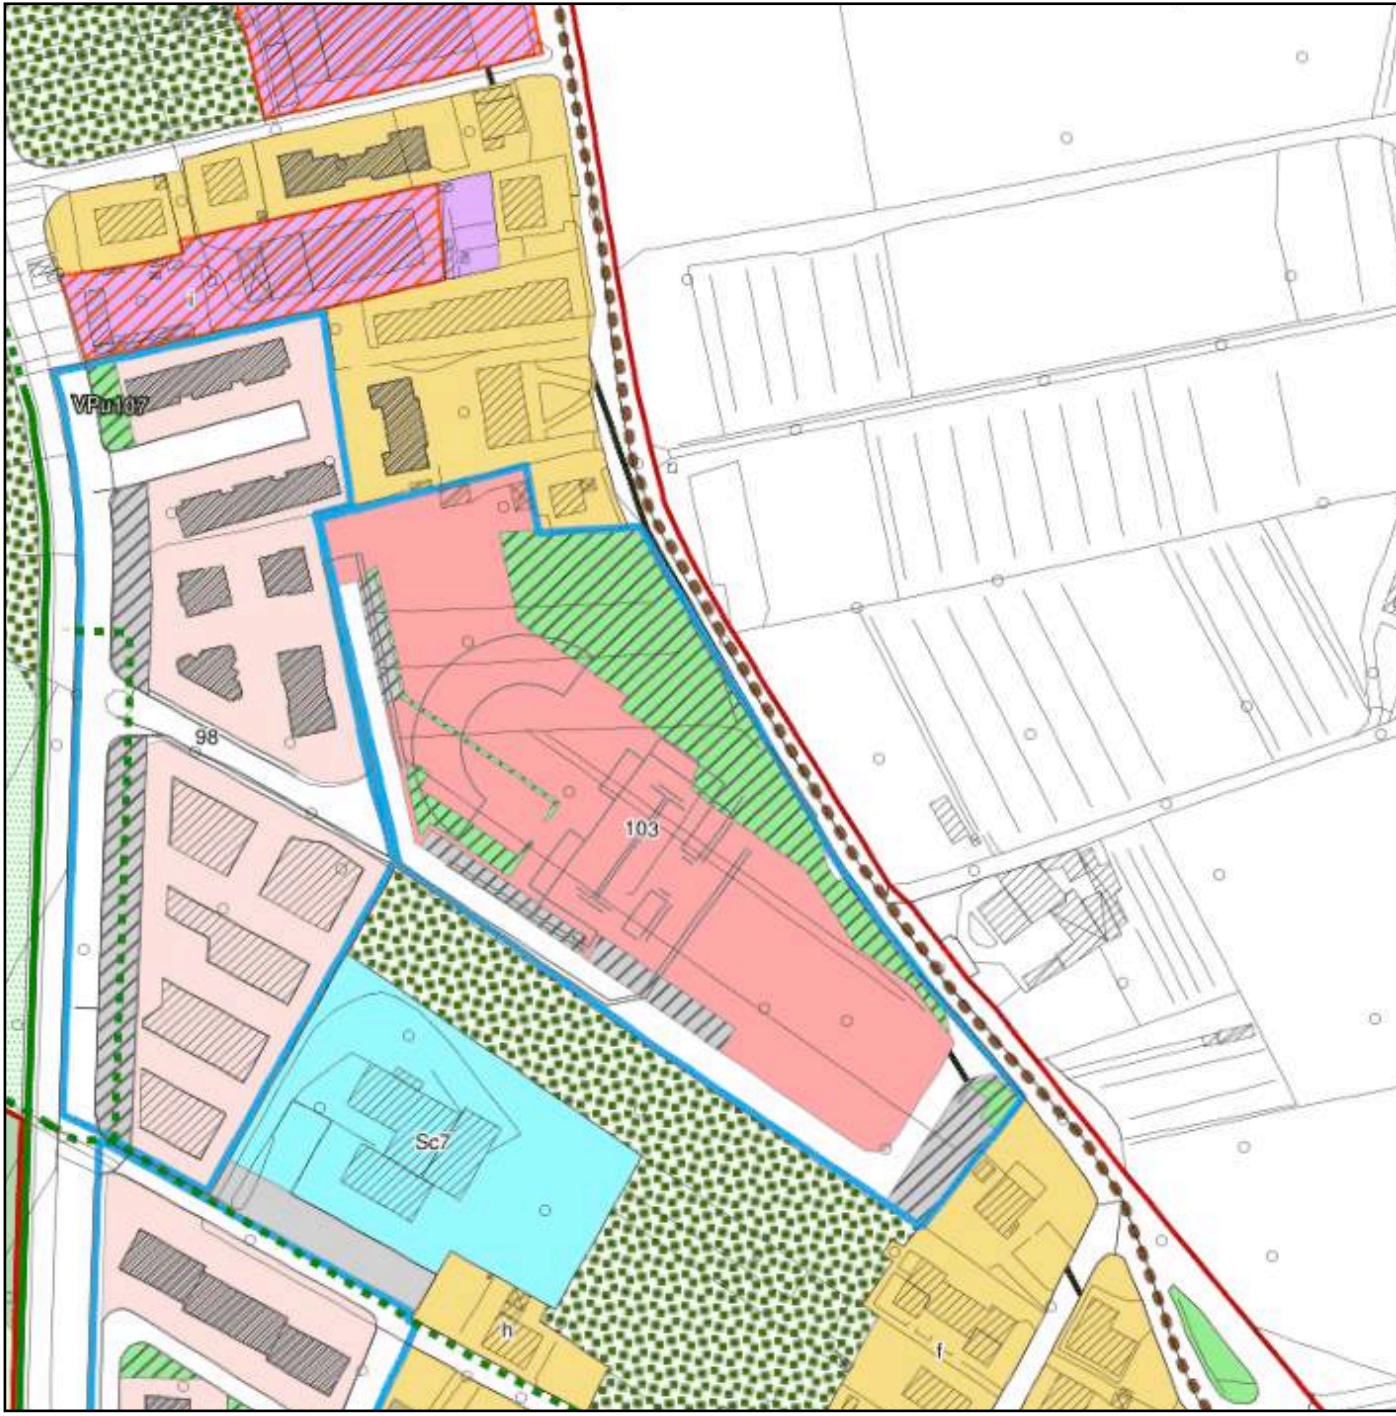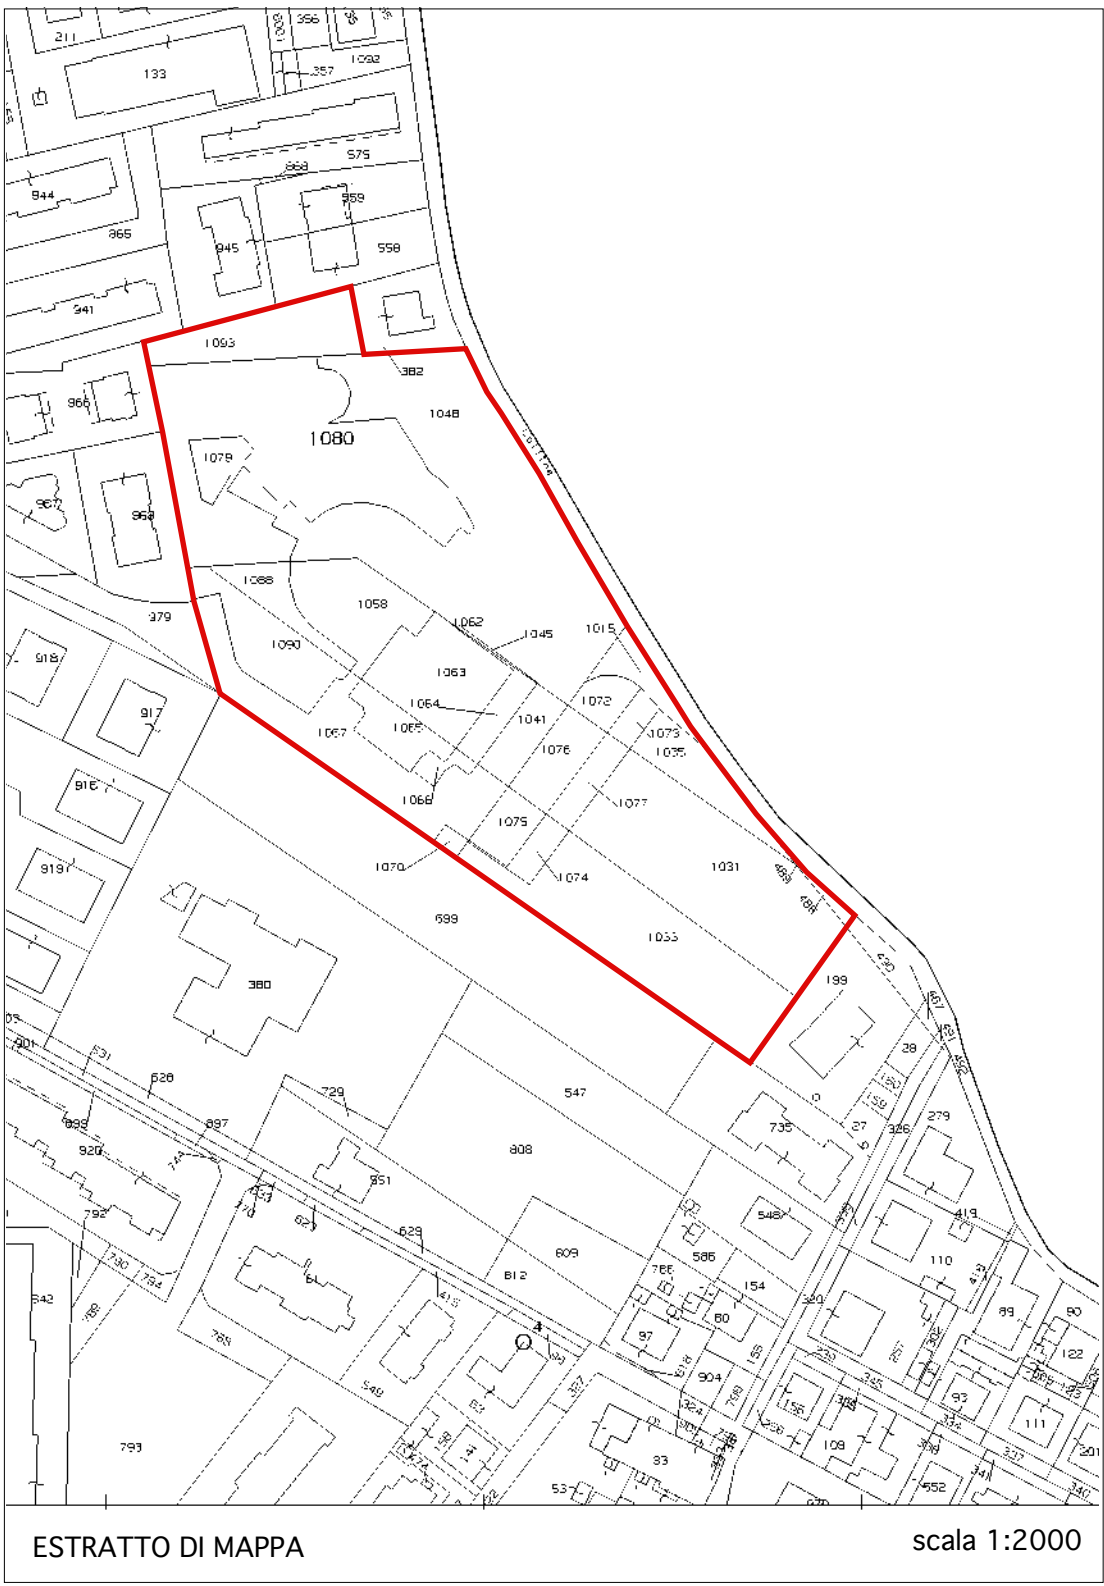




Superficie Territoriale

— = mq. 17514

INDIVIDUAZIONE AREA PUBBLICA e PRIVATA

LEGENDA

- |  |                   |
|--|-------------------|
|  | VERDE PUBBLICO    |
|  | AREA PUBBLICA     |
|  | AREA PRIVATA      |
|  | QUOTE DI PROGETTO |
|  | QUOTE ESISTENTI   |

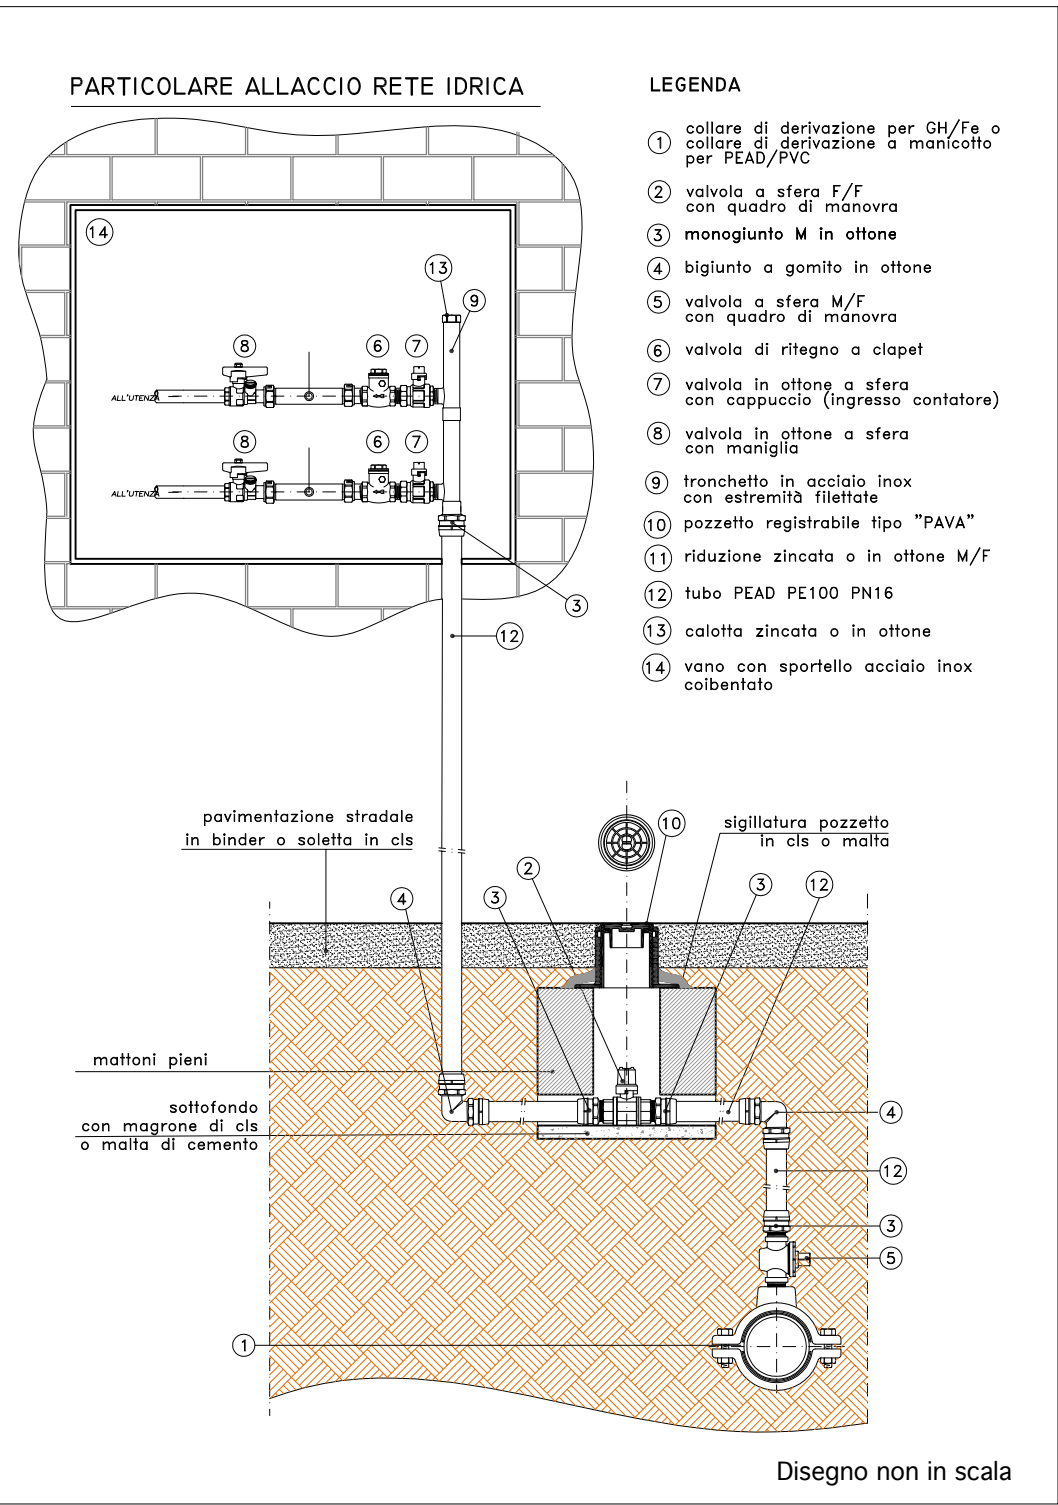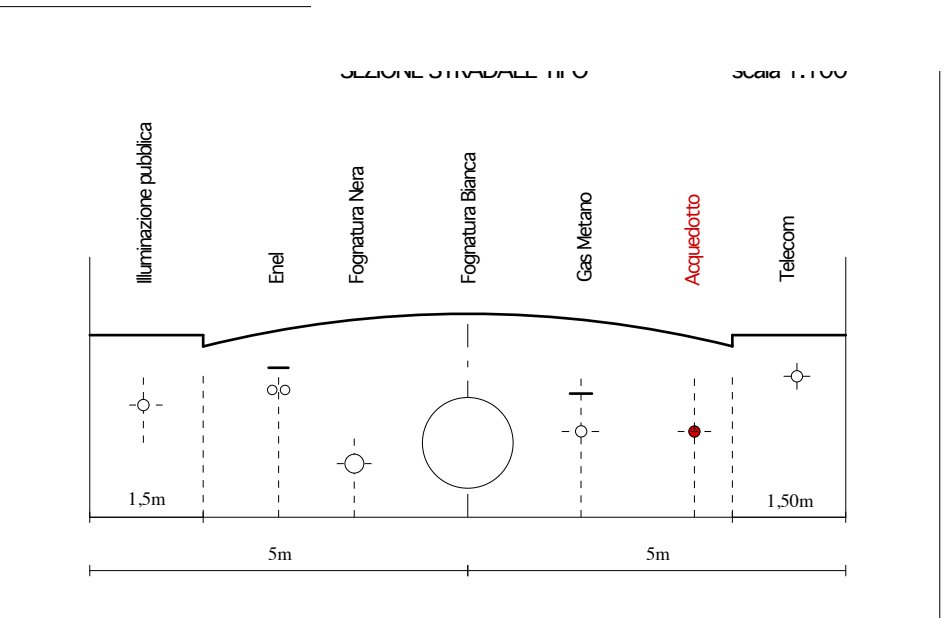

VARIANTE al PIANO ATTUATIVO di una ZONA di ESPANSIONE RESIDENZIALE COMMERCIALE e DIREZIONALE in località VAL DI CAVA

comune

PONSACCO

titolare

GRUPPO IMMOBILIARE VALDERA srl

progettista

dot. CLAUDIO SALVADORI architetto  
dot. CRISTINA SALVADORI architetto  
via V. Veneto 11 - Ponsacco - PI - Tel. 732224

collaboratore

dot. GIOVANNI BALDINI architetto

GIUGNO 2020

U4

SCHEMA ACQUEDOTTO  
planimetria generale

scala 1:20/500/2000